

Anlægsarbejde på v/ Fisketorvet

Støjubredelse fra:

Fase 0.1

Etablering af indfatningsvægge

Scenarie:

1x Sekantpæleboremaskine, LWA = 117 dB

1x Betonpumpe, LWA = 107 dB

1x Gravemaskine/Kran, LWA = 106 dB

1x Betonbil (afæsning), LWA = 97 dB

1x Diverse håndværktøjer, LWA = 95 dB


1x Lastbilkørsel, LWA = 61 dB/m (4 stk per time)

Højest belastede facade på nabobygning: 80 dB(A)

Målforshold 1 : 4000



L<sub>Aeq</sub> [dB(A)] - 7,5 m.o.t.



Signaturer

- Bygning
- Byggepladshegn/Støjskærm
- Terræn overflade
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal












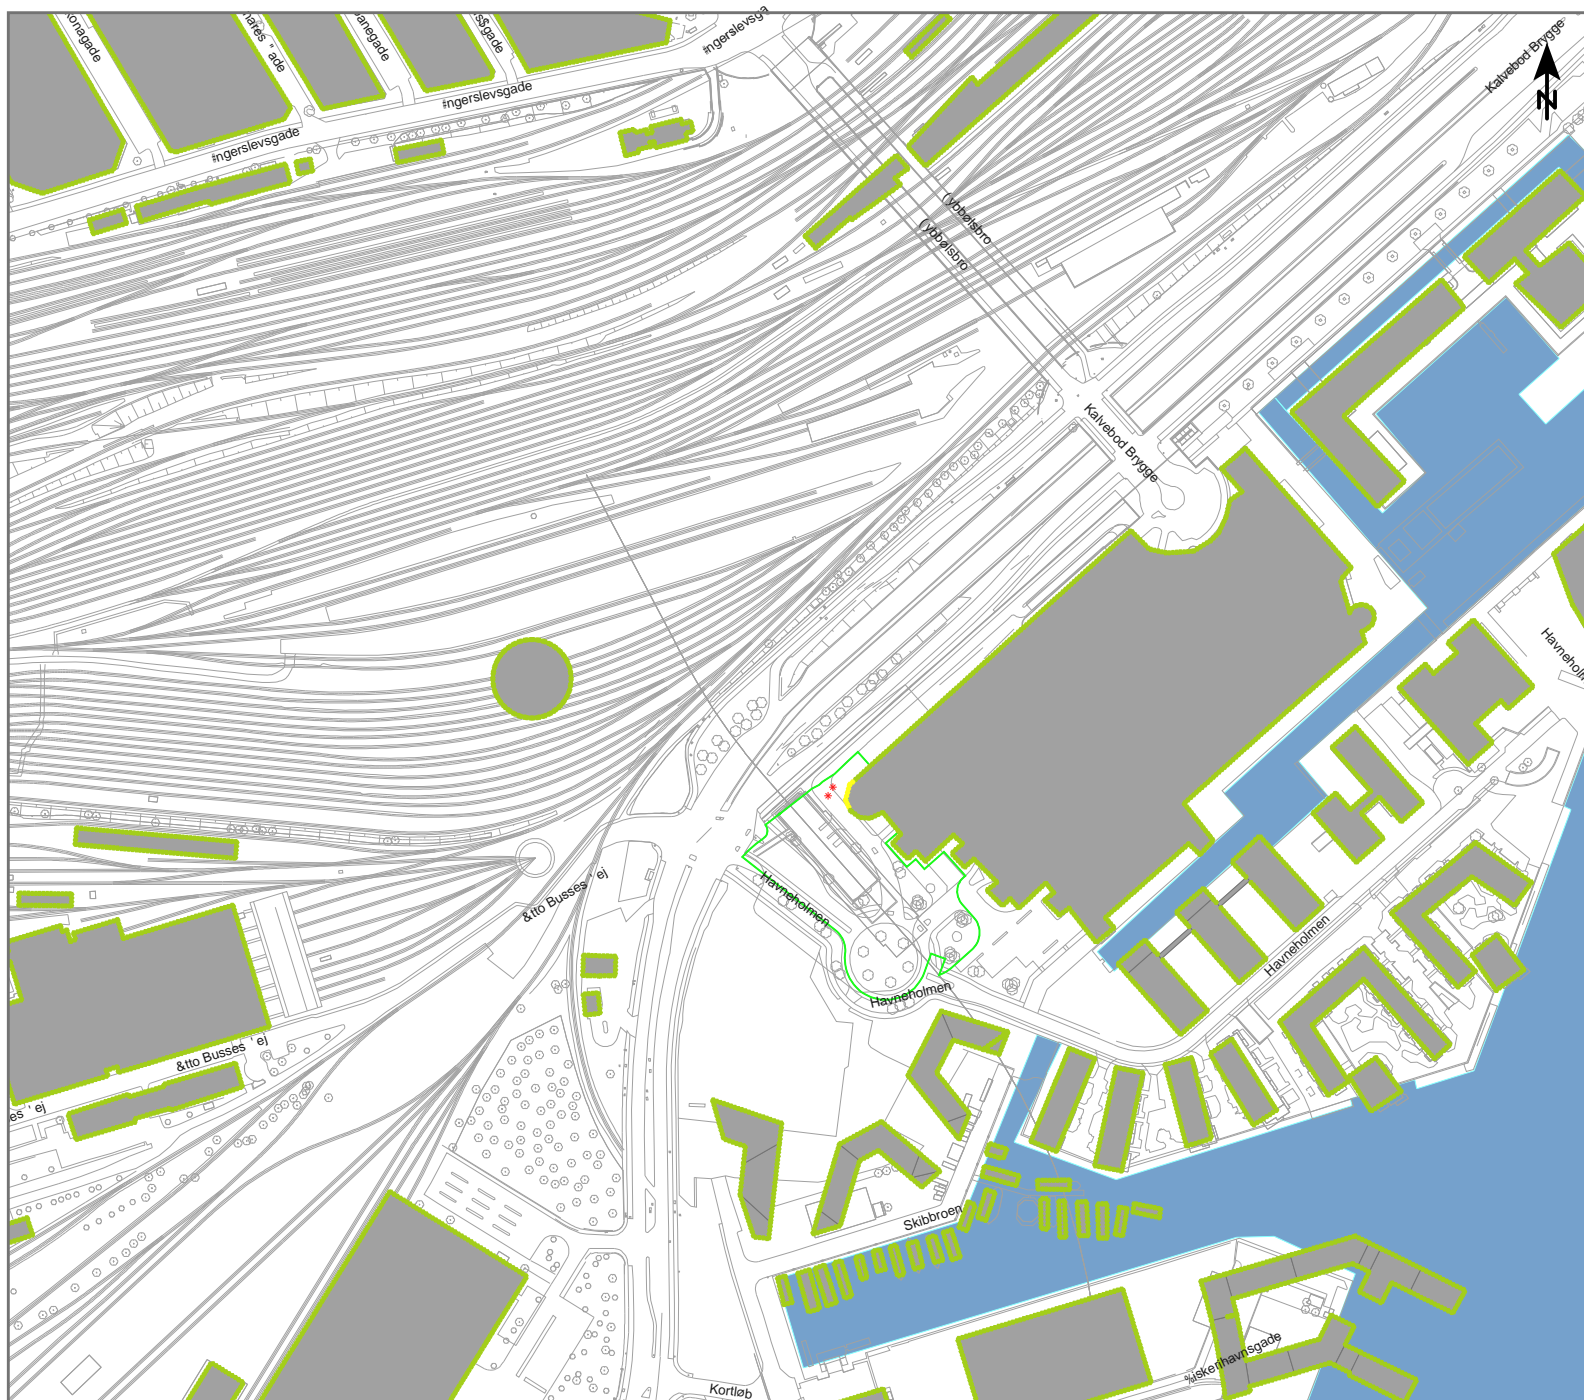

nægsarbejde p\$ %isketorvet

Støjudbredelse fra:  
%ase 1at

S2enarie:

\*3 ' andbehandlingsanlæg, 45 6 / 7 dB

\*3 ' entilationsanlæg, 45 6 / 8 dB

Højest belastede fa2ade p\$ nabobygning: 79 dB ;

) \$lforhold \* + , ---



4 e< -dB: ; ? 9,7 mloitt



Signaturer

- Bygning
- Byggepladshegn/Støjskærm
- Terræn overflade
- Kilde, punkt
- Kilde, linie
- Kilde, areal